



Sezione	Antincendio
Categoria	Organi di segnalazione
Serie	Sistema convenzionale
Codice	SU24FC
Certificazione	Certificato EN54-3

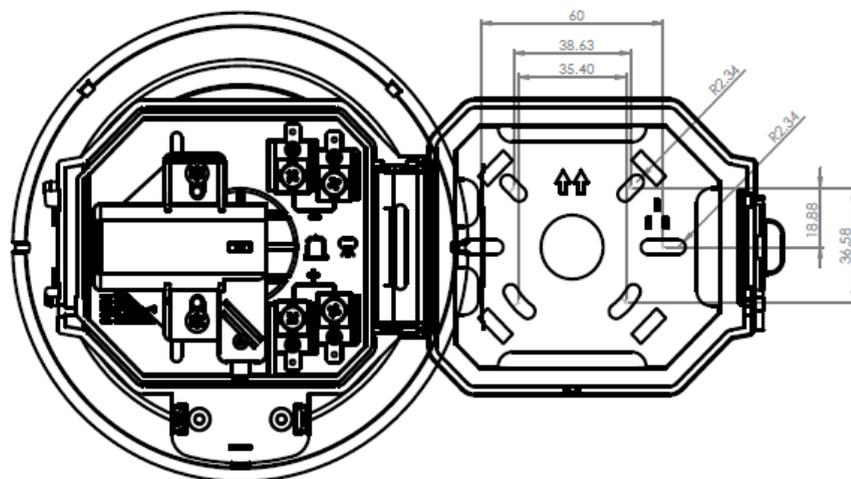

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione nominale (V)	20.4-27-6
Corrente nominale a 24 V (mA):	12
Tensione di avviamento (V):	11
Uscita sonora dB(A) @1 m (max):	96.0
Intervallo di temperatura (C°):	-10 - +50
Intervallo di umidità (%):	96 %
Peso	378 g
Colore	Rosso
Materiale	Alluminio
Classificazione IP	IP21C

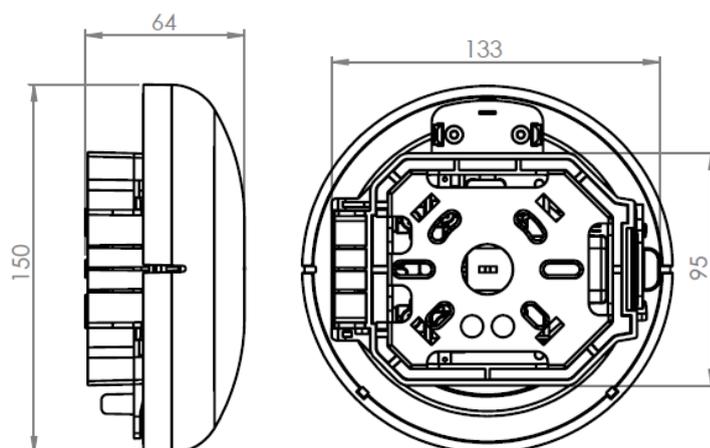

INSTALLAZIONE

- Rimuovere il coperchio agendo sulla clip dell'incastro posteriore.
- Assicurarsi che le frecce sulla plastica siano rivolte verso l'alto.
- Far passare i cavi attraverso le apposite fessure ricavate sulla base.
- È possibile fissare la campana su scatola di derivazione oppure direttamente a parete con tasselli adeguati (non forniti).
- Effettuare il collegamento (sezione cavi 2,5mm max) rispettando la polarità.
- Una volta collegata fissata e testata, rimuovere la vite anti-tamper dalla base e inserirla nella clip per evitare aperture non autorizzate.